


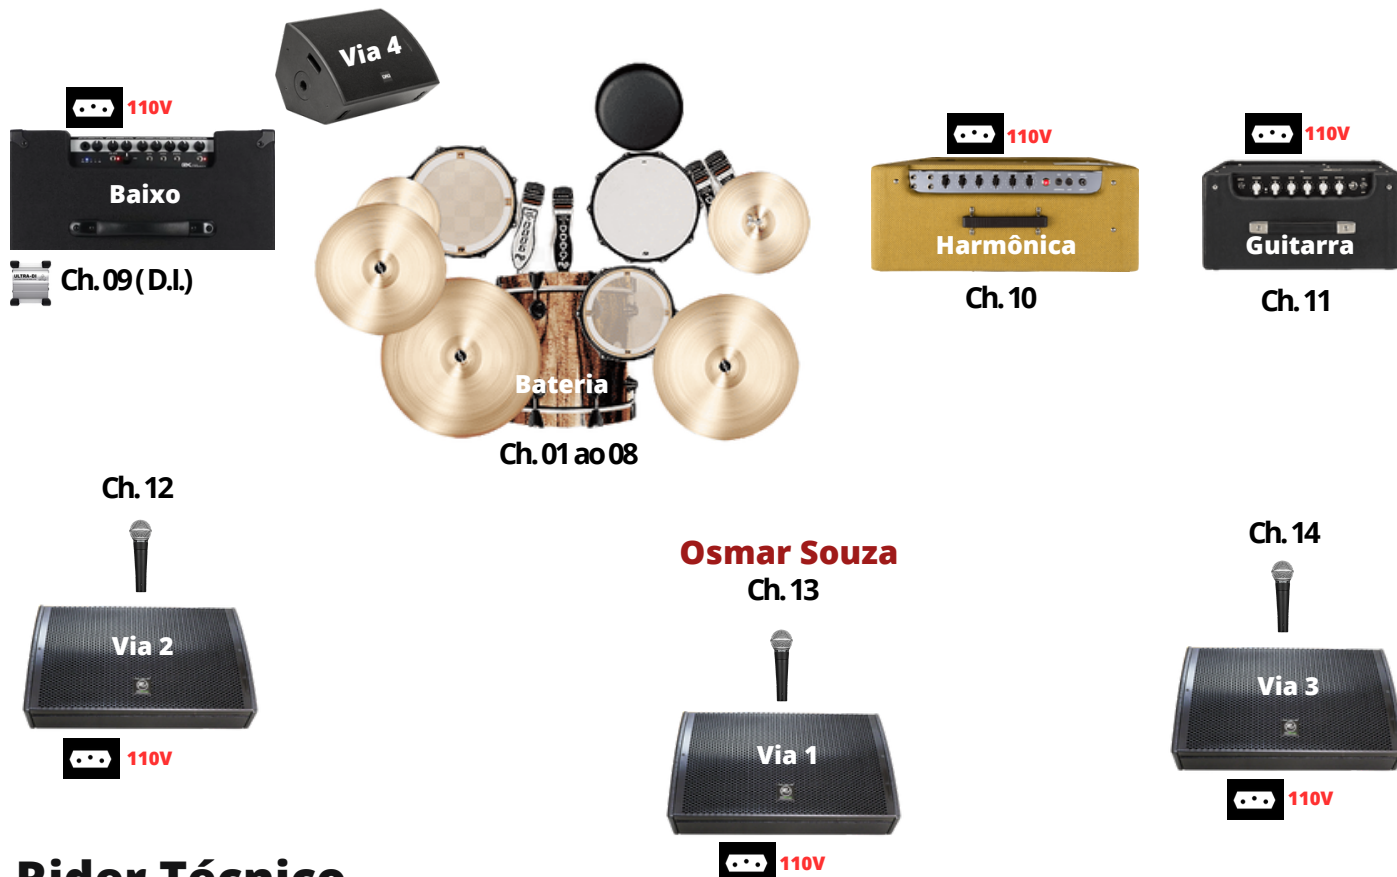

Rider Técnico

PA e Monitor

Equipamentos padrão de sonorização: mesa de som (16 canais), caixas, acessórios e periféricos de acordo com a necessidade do ambiente.

Amplificadores

Harmônica:

Fender Bassman (4x10"), '65 TWIN REVERB (2x12"), Vox AC30 (2x12") ou similar valvulado. Para palcos pequenos: Fender Deluxe (1x12"), Fender Blues Jr. (1x12") ou similar valvulado. Captação para o PA via SM57, Sennheiser E906 ou similar. 02 AC 110V próximos ao amp.

Guitarra:

Fender Twin Reverb (2x12"), Fender Deluxe Reverb (2x12"), Laney LV 300 (2x12"), Vox AC30 (2x12") ou similar valvulado até 30W. Captação para o PA via SM57, Sennheiser E906 ou similar. 02 AC 110V próximo ao amp.

Baixo:

01 Ampeg ou Gallien Kruger (1x15" ou 4x10") ou similar, com as Caixas e em perfeito estado de funcionamento. PA via DI. 02 AC 110V próximo ao amp.

Voz

3 mics Shure beta58a, sm58 ou similar (1 voz principal e 2 backing vocals)

Bateria (com peles em bom estado)

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| - Bumbo 20" | - Banco |
| - Ton 12" | - 01 Estante de caixa |
| - Surdo 14" | - 02 Estantes de prato |
| - Caixa 14" | - 01 Máquina de chimbal |
| - Pedal de bumbo | - 01 AC 110V próximo ao banco |

Pede-se que a captação da bateria seja mais próxima do Jazz, com sonoridade mais natural.

Monitores

Pelo menos 4 monitores com 4 vias independentes. Cabe ao contratante providenciar cabos, extensões e adaptadores necessários para as conexões entre os equipamentos e entre estes e a rede elétrica, que, sempre que possível, deve ser aterrada.

Geral

Confirmar com antecedência o horário da passagem de som, se houver, que será realizada em, no máximo, 1h30, contando com a montagem dos equipamentos.

Pede-se a presença de um técnico do local para operação do áudio durante o show e passagem de som. O input list pode variar de acordo com a preferência do técnico de som do evento, desde que não haja prejuízo para a apresentação. Durante a passagem de som e apresentação seja disponibilizada aos músicos, ao menos, água gelada sem gás. Esta lista representa o mínimo necessário. Caso exista equipamento de melhor qualidade, favor dar preferência. Onde estiver escrito "ou similar" entenda-se equipamento de igual ou melhor qualidade.